

Firmware oppdatering FW 01.08

Bryter ISOTERM EASY Reg

Produkt Bryter ISOTERM EASY Reg
 EI-nr.: 54 005 65
 NRF: 240 44 06



Innhold

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Generelt | 1 |
| 2. Oppdatering firmware | 2 |

1. Generelt

Ved montering av Bryter ISOTERM EASY Reg i områder der omgivelsestemperaturen er under $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, må firmwaren til bryteren oppdateres fra versjon FW 01.04 til FW 01.08.

Den nye firmwaren innebærer følgende ny tilleggsfunksjon og retting på feil:

- Ny tilleggsfunksjon:
 Alarmutgang NC v/strømbrudd NC = Normal closed = arbeidskontakt
- Retting på feil:
 Retting på feilprogrammert nedre temperaturgrense for omgivelsestemperatur fra $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, tilsvarende tekniske opplysninger i bryterens FDV dokument.


Oppdateringen **utføres av elektriker før Bryter ISOTERM EASY Reg programmeres** i henhold til Brukermanual.

Hvis Bryter ISOTERM EASY Reg tidligere er programmert, trengs det ikke at dataene blir lagt inn på nytt.

Du er alltid velkommen til å kontakte Pipelife Norge AS hvis det er noe du lurer på.

2. Oppdatering firmware




- Benytt ISOTERM APP'en for Android eller IOS (Isoterm Easyreg)



Viktig at APP'en blir oppdatert før denne prosedyren settes i gang.


For å komme inn i menyen benyttes samme fremgangsmetode nevnt i brukermanualen.

- Etter at du har logget deg inn, velg på menyen «FW Manager» og aktivere ny softwareversjon FW 01.08.

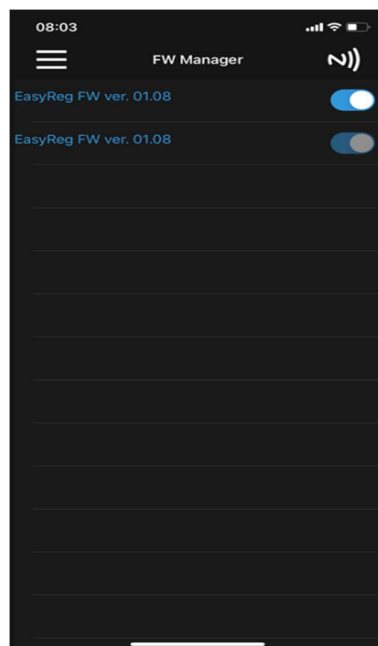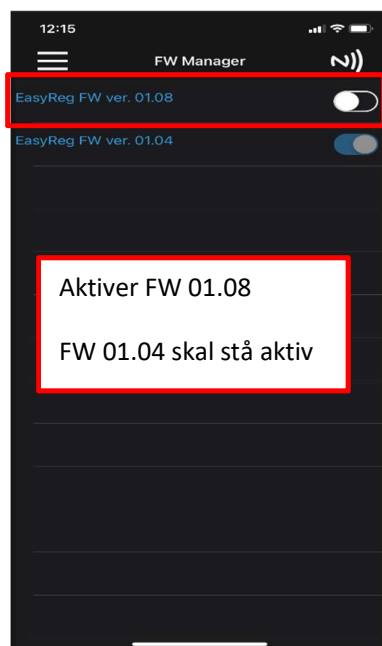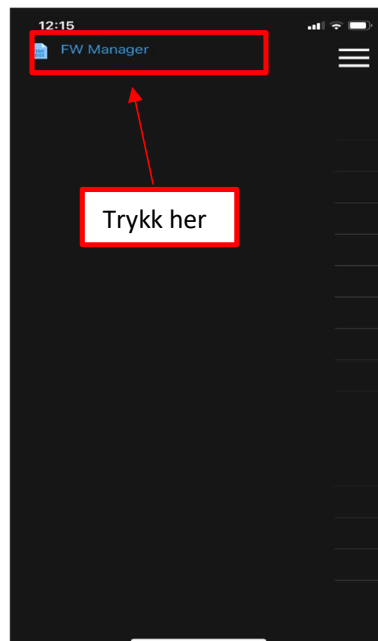

Etter du har satt FW 01.08 versjonen som aktiv, starter du menyen på nytt.

- Gå inn i menyen og velg «Oppdatere» og så deretter trykk «Start».

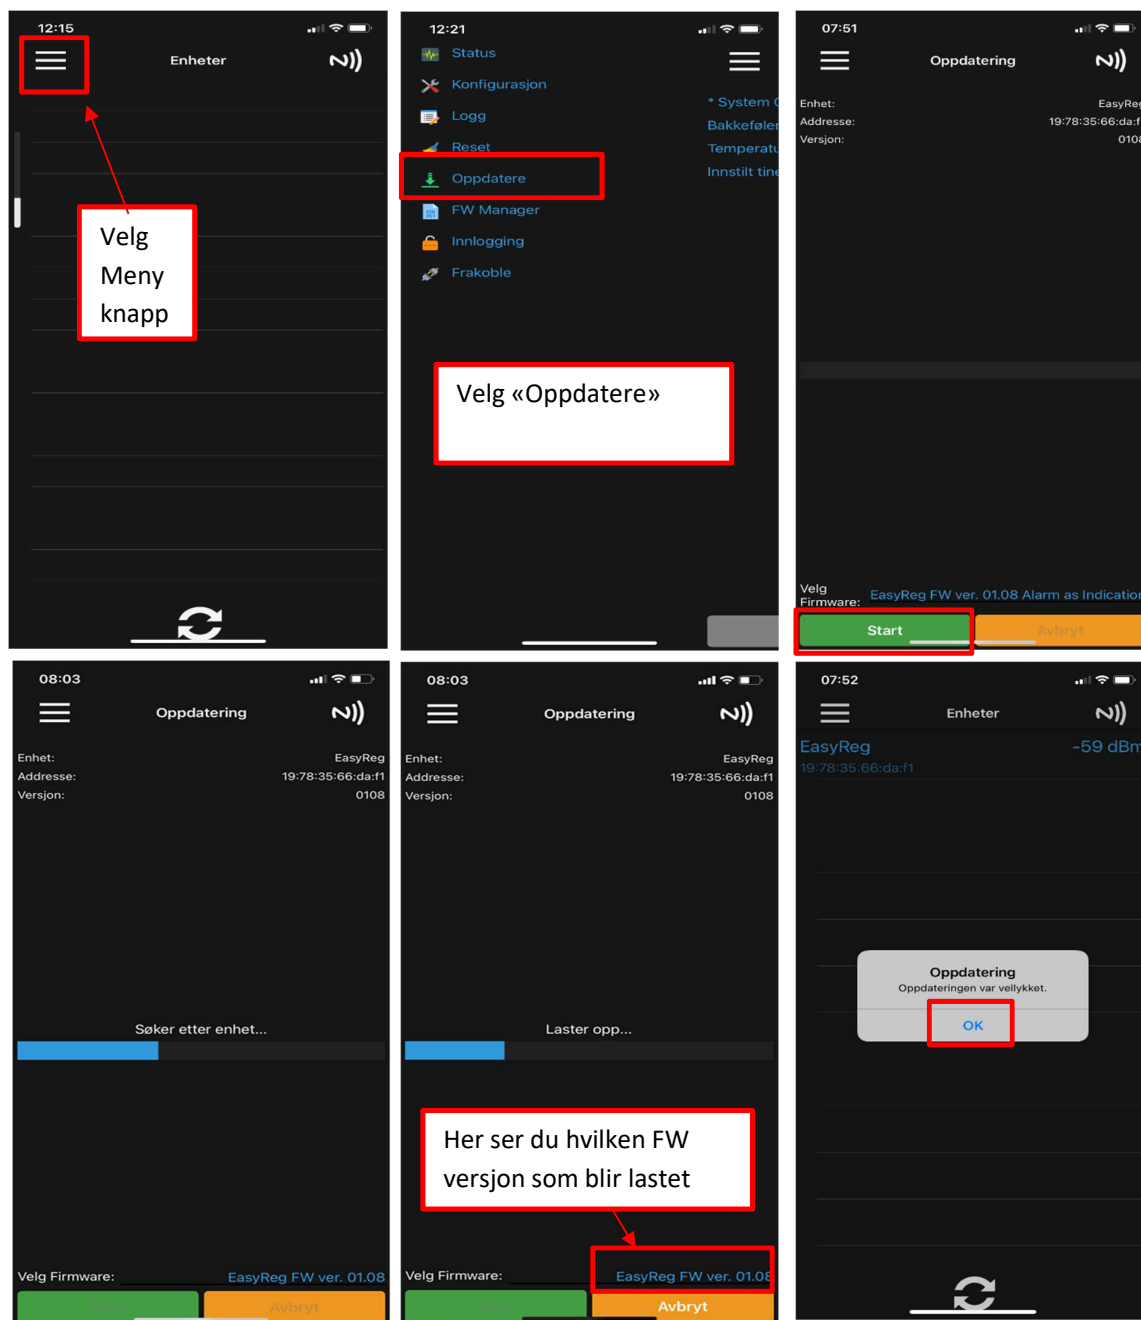

Nå er Bryteren ISOTERM EASY Reg oppdatert til versjon FW 01.08.
Du vil nå bli logget av og må aktivere bryteren på nytt for videre programmering.



NB! Med forbehold om trykkfeil. For å kunne opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Pipelife Norge AS seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel.

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00

firmapost@pipelife.no
www.pipelife.no